




DPI-52

DIGITALNI PANELNI
INSTRUMENT


DPI-52

970426

RAZVOJ IN KONSTRUKCIJA
COX & RDL & A. STARE



DPI-52

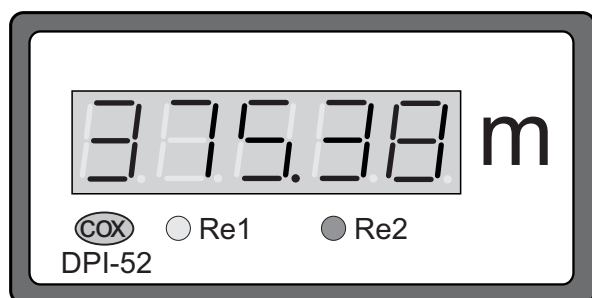

Digitalni panelni instrument

UPORABA:

- ELEKTROENERGETIKA
- VODO OSKRBNI SISTEMI
- PROCESNA KEMIJA
- FARMACIJA
- PREHRAMBENA INDUSTRIJA
- KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
- KLIMA NAPRAVE
- STROJEGRADNJA

PREDNOSTI:


- ŠTIRI DO ŠEST ŠTEVILČNI PRIKAZ
- STANDARDNO OHIŠJE PO DIN 43700
- 12, 14 ALI 18 BITNA LOČLJIVOST
- MERILNIK S TOKOVNIM ALI NAPETOSTNIM VHODOM
- DVA PREKLOPNA RELEJSKA KONTAKTA 8A 250V AC
- NAPAJSANJE 230 V 50Hz
- MAJHNA PORABA - TIPIČNO 3 VA
- PRENAPETOSTNA ZAŠČITA
- PRIKLJUČKI IZVEDENI S KONEKTORJI
- PROGRAMSKO NASTAVLJIVA INDIKACIJA
- PREKORAČITVE ZGORNJE IN SPODNJE MEJE

OPIS:

DIGITALNI PANELNI INSTRUMENT DPI-52 JE NAMENJEN ZA VGRADNJO V PLOŠČE, ZA PRIKAZOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV. VGRAJEN JE V STANDARDNO OHIŠJE 96 x 48 PO DIN 43700. PRIKLJUČKI SO IZVEDENI Z VTIČNIMI SPONKAMI. PRIKLJUČEK ZA SERIJSKO KOMUNIKACIJO Z RAČUNALNIKOM OMOGOČA PROGRAMSKO NASTAVLJANJE VREDNOSTI, KI NAJ JIH PRIKAŽUJE INSTRUMENT PRI DOLOČENEM VHODNEM SIGNALU. MERILNO OBMOČJE SE NASTAVI Z DVOTOČKOVNIM DEFINIRANJEM PREMICE. PROGRAM OMOGOČA TUDI NASTAVITEV ZGORNJE IN SPODNJE MEJE. PREKORAČITEV TEH MEJA INSTRUMENT SIGNALIZIRA S POSEBNO SVETLEČP DIODO IN UTRIPANJEM PRIKAZA. INSTRUMENT IMA LAHKO VGRAJENA DVA RELEJA ZA KRMILJENJE PROCESA (DPI-52r).

ZA PRIKLJUČITEV NA RAČUNALNIK, POTREBUJEMO POSEBEN VMESNIK ZA PRILAGODITEV IZHODA INSTRUMENTA NA RS-232. VMESNIKU PRILOŽEN PROGRAM OMOGOČA NA PREGLEDEN NAČIN NASTAVITI ZAŽELJENE VREDNOSTI.

ELEKTRIČNA VEZAVA:

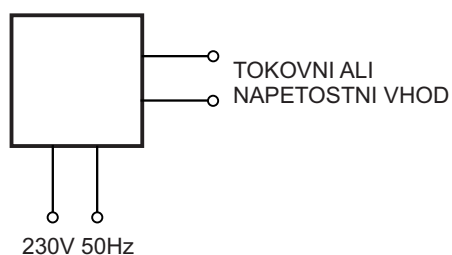

SLIKA 1


TEHNIČNI PODATKI:

POGREŠEK DIGITALNEGA INSTRUMENTA 0.05%
LOČLJIVOST 14 ALI 18 BITOV
PADEC NAPETOSTI MAX. 1V
OHIŠJE 96 x 48 mm
NAPAJSANJE 230 V 50 Hz 3 VA

CENE:

23.000,00 SIT PRI 1 KOSU*	100,00 EUR
20.700,00 SIT PRI 10 KOSIH*	90,00 EUR
* 14 BITNA LOČLJIVOST, 4 CIFRE	CENE SO BREZ DDV

MERE:

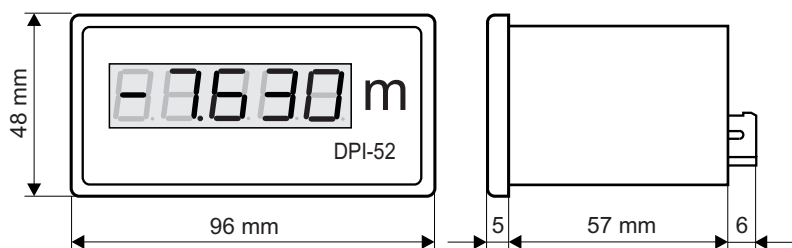


VELIKOST OHIŠJA PO DIN 43700
96 X 48 mm

VELIKOST ODPRTINE ZA VGRADNJO
92 + 0.8 X 45 + 0.6 mm

SLIKA 2


APLIKACIJE:

INSTRUMENT V TOKOVNI MERILNI ZANKI Z OPTIČNO GALVANSKO LOČITVIJO

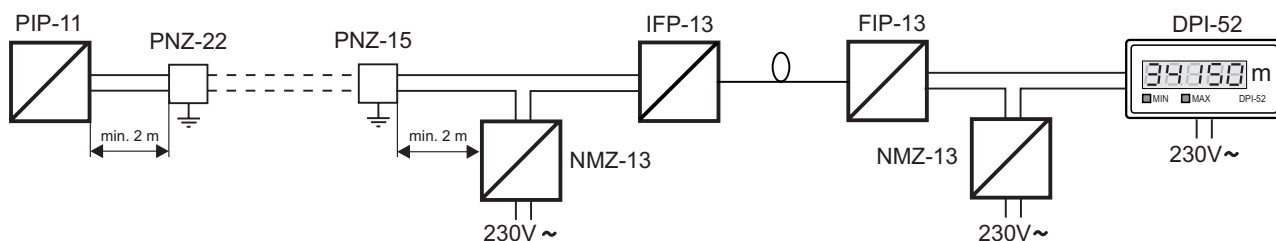


SLIKA 3

3,5" ALI 5,25" DISKETA S PROGRAMOM ZA NASTAVITEV

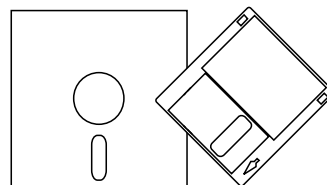

KODA ZA NAROČILO:

DPI-52-20INB-47

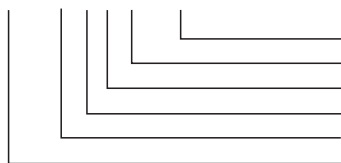

VHODNA UPORNOST PRI MERJENJU TOKA
ŠTEVILO MEST PRIKAZA: "A" ŠTIRI, "B" PET, "C" ŠEST
IZVEDBA: "S" 12bitna, "N" 14bitna, "E" 18bitna LOČLJIVOST
IZVEDBA: "U" MERJENJE NAPETOSTI, "I" MERJENJE TOKA
NAZIVNA VREDNOST NAPETOSTNEGA ALI TOKOVNEGA OBMOČJA
MODEL: 52

NAVODILA ZA MONTAŽO:

PRED MONTAŽO INSTRUMENT NASTAVIMO. S POMOČJO VMESNIKA POVEŽEMO SERIJSKI IZHOD RS-232 RAČUNALNIKA IN PROGRAMSKI VHOD NA DPI-52. POŽENEMO PROGRAM S PRILOŽENE DISKETE IN PRIKLOPIMO NAPAJANJE NA INSTRUMENT. SLEDIMO NAVODILOM, KI SO PRIKAZANA NA ZASLONU RAČUNALNIKA.

Ž